



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696388

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDM1L-125；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696388

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM1L-125; Uimp: 12kV; Ui: 690V; Ue: AC230V (2P), 400V (3P, 3P+N, 4P); In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; L 型: Ics: 25kA; Icu: 35kA; M 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; IΔn: 非延时型: 30mA, 50mA, 100mA, 200mA, 300mA (三档可调) /AC 型; 延时型: 50mA, 100mA, 200mA, 300mA (三档可调) /AC 型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: A 类; 极数: 2P, 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P (3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用 (除 3P+N 外); 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

型号的解释:

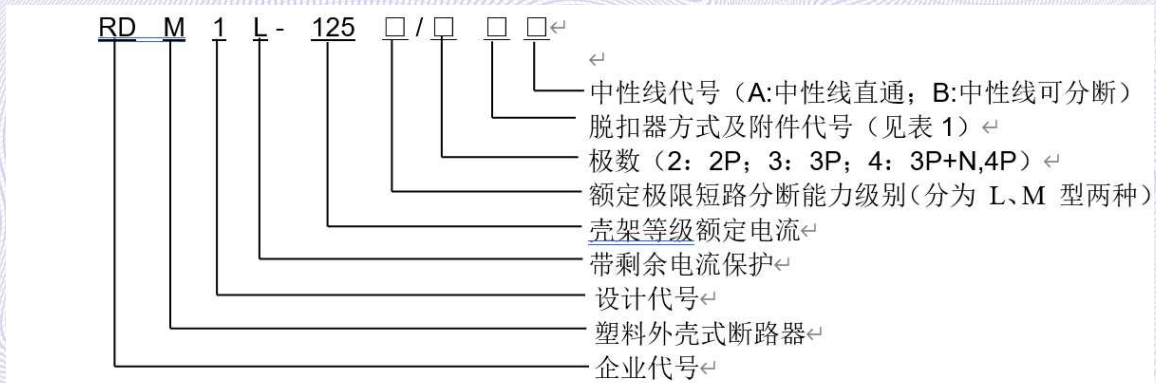


表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	分励脱扣器	一组辅助触头	分励脱扣器辅助触头
过流脱扣器方式	代 号			
复式脱扣器	300	310	320	340
瞬时脱扣器	200	210	220	240

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司