



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696432

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM7-630L、RDM7-630M、RDM7-630H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696432

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM7-630L、RDM7-630M、RDM7-630H；Uimp:12kV；Ui:1000V；Ue:AC400V/690V；In: 400A, 500A, 630A；过电流脱扣器类型:热磁式；选择性类别:A；RDM7-630L: 400V: Ics:50kA、Icu:50kA, 690V: Ics:10kA、Icu:20kA；RDM7-630M: 400V: Ics:70kA、Icu:70kA, 690V: Ics:18kA、Icu:35kA；RDM7-630H: 400V: Ics:85kA、Icu:100kA, 690V: Ics:18kA、Icu:35kA；3P、4P(N极可开闭)；适用于隔离用;配用的辅助触头:2NO2NC, Uimp:4kV, Ith:3A, AC-15:400V/0.3A, DC-13:220V/0.15A

型号解释:

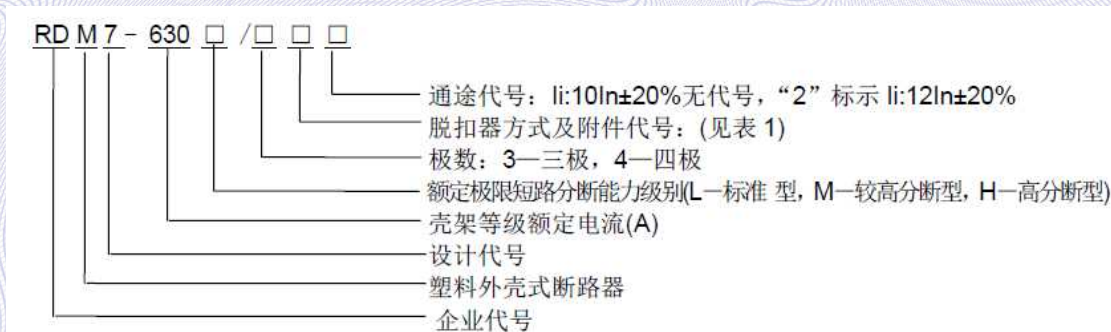


表1 脱扣器方式及附件代号

附件名称		无附件	报警	分励	辅助	分励辅助	二组辅助
代号	瞬时	200	208	210	220	240	260
	复式	300	308	310	320	340	360

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司