



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697073

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
万能式断路器  
RDW8HU-2500,RDW8DC-2500；详见附页。

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司








# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697073

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDW8HU-2500,RDW8DC-2500;  $U_{imp}$ : 12kV;  
 $U_i$ : RDW8HU-2500: 1250V;  
 $U_i$ : RDW8DC-2500: 1500V;  
 $U_e$ : RDW8HU-2500: AC800V/AC1000V/AC1140V;  
 $U_e$ : RDW8DC-2500: DC500V/DC750V (2P 外形/3P 外形), DC1000V/ DC1500V (4P 外形);  
 $I_n$ : RDW8HU-2500: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A;  
 $I_n$ : RDW8DC-2500: 800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A;  
过电流脱扣器类型: 智能化脱扣器;  
RDW8HU-2500: AC800V:  $I_{cs}$ : 60kA,  $I_{cu}$ : 60kA,  $I_{cw}$ : 60kA/1s;  
AC1000V:  $I_{cs}$ : 55kA,  $I_{cu}$ : 55kA,  $I_{cw}$ : 55kA/1s;  
AC1140V:  $I_{cs}$ : 50kA,  $I_{cu}$ : 50kA,  $I_{cw}$ : 50kA/1s;  
RDW8DC-2500: 2P 外形: DC500V:  $I_{cs}$ : 50kA,  $I_{cu}$ : 50kA,  $I_{cw}$ : 50kA/1s;  
DC750V:  $I_{cs}$ : 40kA,  $I_{cu}$ : 40kA,  $I_{cw}$ : 40kA/1s;  
3P 外形: DC500V:  $I_{cs}$ : 65kA,  $I_{cu}$ : 65kA,  $I_{cw}$ : 65kA/1s; DC750V:  $I_{cs}$ : 55kA,  $I_{cu}$ : 55kA,  $I_{cw}$ : 55kA/1s;  
4P 外形: DC1000V:  $I_{cs}$ : 50kA,  $I_{cu}$ : 50kA,  $I_{cw}$ : 50kA/1s; DC1500V:  $I_{cs}$ : 40kA,  $I_{cu}$ : 40kA,  $I_{cw}$ : 40kA/1s;  
选择性类别: B; RDW8HU-2500: 3P、4P; RDW8DC-2500: 2P 外形、3P 外形、4P 外形;  
适用于隔离用; 适用频率: RDW8HU-2500: 50/60Hz;  
配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC,  $U_{imp}$ : 6kV;  $U_i$ : 690V,  $I_{th}$ : 6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A。  
直流接线方式:

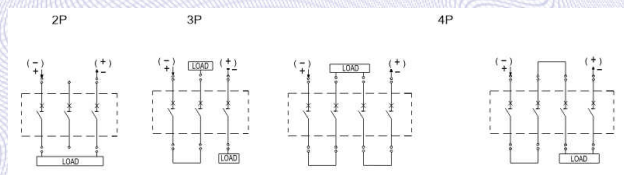

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司