



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307670886

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
直流断路器  
RDX6-63/DC；详见附页。

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 05 日 有效期至：2029 年 08 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307670886

证书附页：第 1 页 共 2 页

RDX6-63/DC;

Ue: DC250V (1P 外形)、DC500V (2P 外形)、DC750V (3P 外形)、DC1000V (4P 外形);

Uimp: 6kV;

Ui: 1000V;

In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;


过电流脱扣器类型：热磁式;

Ics=Icu=6kA;

选择性类别：A 类；具有隔离功能;

接线方式：1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形。

接线图：

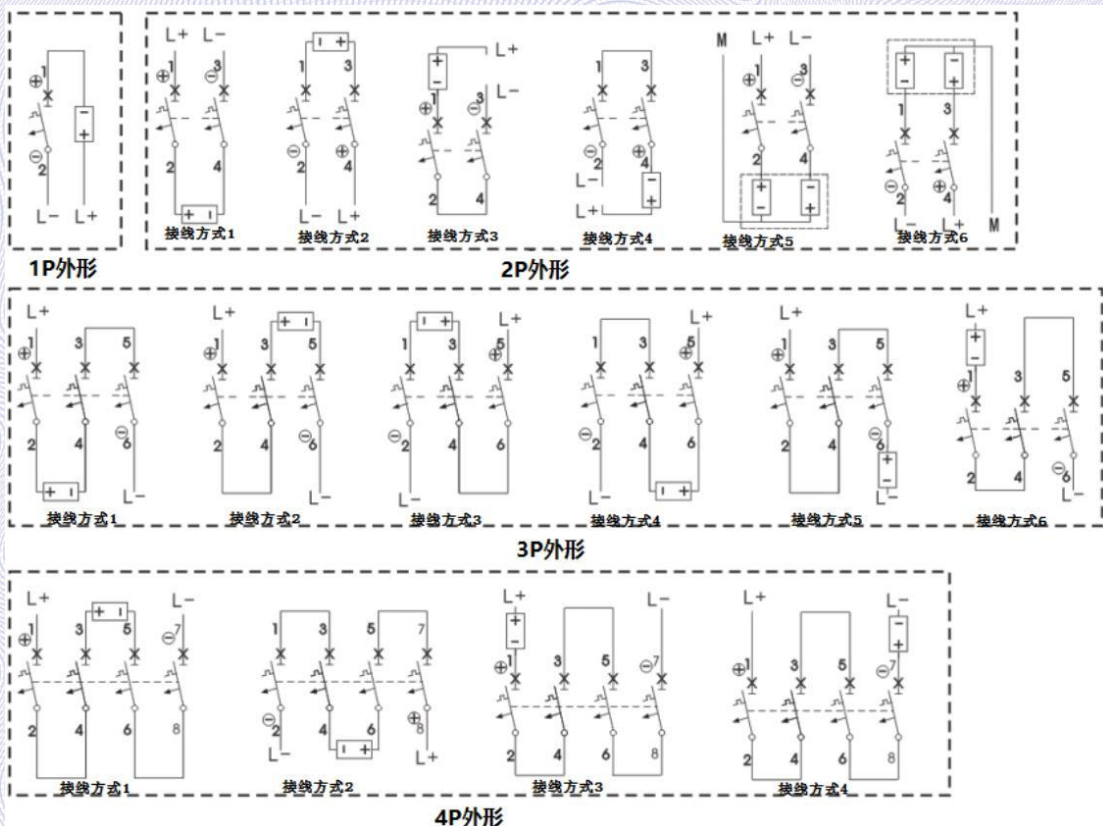

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2024010307670886

证书附页：第 2 页 共 2 页

接线图说明：

1、L+：电源正极，L-：电源负极；

2、+：⊕ 断路器正极，-：⊖ 断路器负极；

3、 负载；

4、直流电源通常：“L-”接负极，正负电源系统中极性“M”接地。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司